PLC

Rev: V1.0.1

B 5
400-666-2163 86 0755-86600500
(+86)0755-86600999
518067
www.megmeet.com

PLC 1
..... 3
1 5
1.1 5
1.2 5
1.3 6
2 7
2.1 U 7
2.2 8
2.3 10
3 12
3.1 12
3.2 PLC 13
3.2.1 13
3.2.2 PLC 14
3.3 15
3.4 16
3.5 17
3.6 18
3.7 19
3.8 20
3.9 21
3.10 22

1

1.1

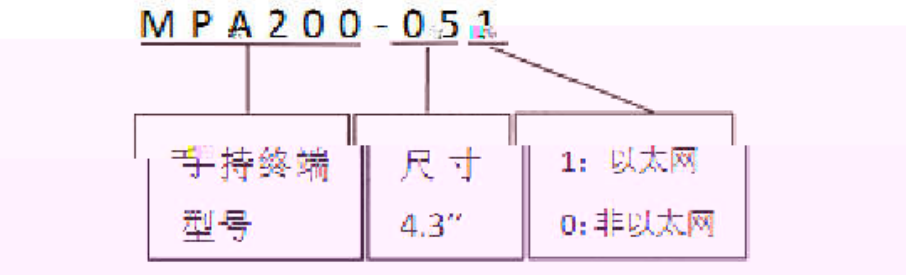

MPA200 PLC

05 4.3

1 PLC 0

PLC

1.2

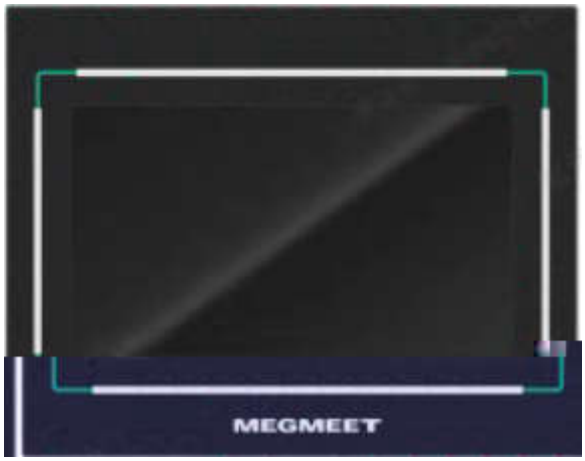

1.3

MEGMEET
手持操作终端
型号：MPA200-051
深圳麦格米特电气股份有限公司
30.00 mm
50.00 mm

2

2.1 U

PLC

!!!

:

(1) Environtment_Tool.zip tpcbackup

(2) tpcbackup U U

1- 3 :

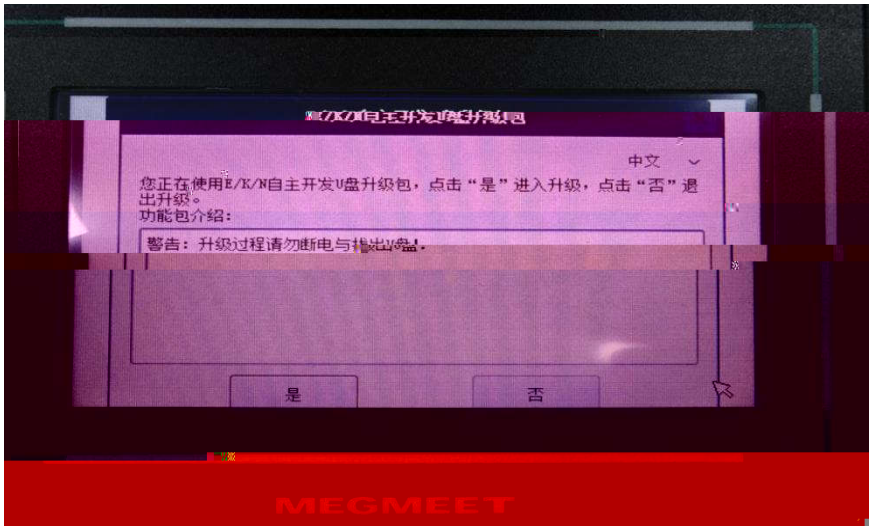

1 “ ”

2 “ ”

3

(3) U

(4) U tpcbackup tpcbackup

2.2

PLC

U

U :

(1) U tpcbackup, U

;

(2) UDidsk_Tool.zip tpcbackup;

(3) tpcbackup U U

4- 5

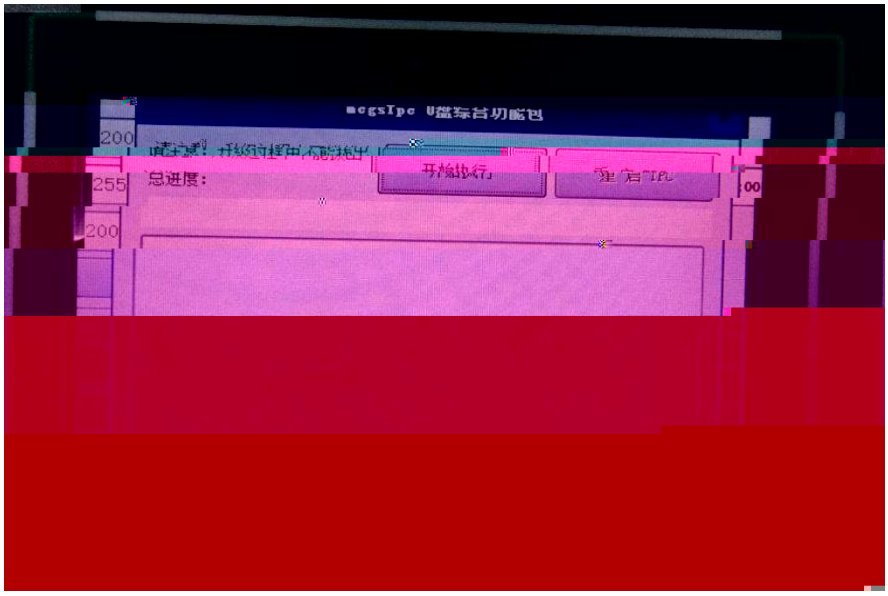

4 U ,

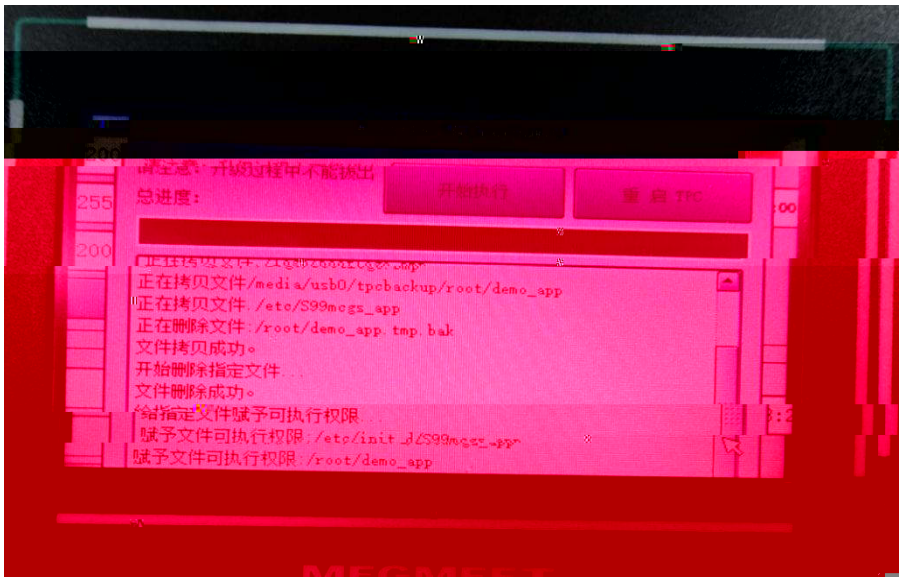

5

(4) U ;

(5) U tpcbackup tpcbackup

U

8

(5) ,

3

3.1

8 : PLC

9

9 LOGO

0 C

3.2 PLC

PLC PLC

PLC

3.2.1

10

PLC PLC PLC IP PLC MAC

30

PLC 10HZ

2 2 6

: PLC PLC

” ”

: PLC

3.2.2 PLC

PLC PLC PLC

PLC

11 PLC

PLC

PLC PLC

3.3

Megreator PLC

PLC

12

:

1 0

Megreator

10 10

Megreator

Megreator

PLC PLC ( )

PLC

PLC

3.4

PLC PLC

PLC PLC

13

: PLC

PLC , PLC _

10

: PLC

: PLC

:

3.5

PLC U

U , PLC (.upgrade)

PLC

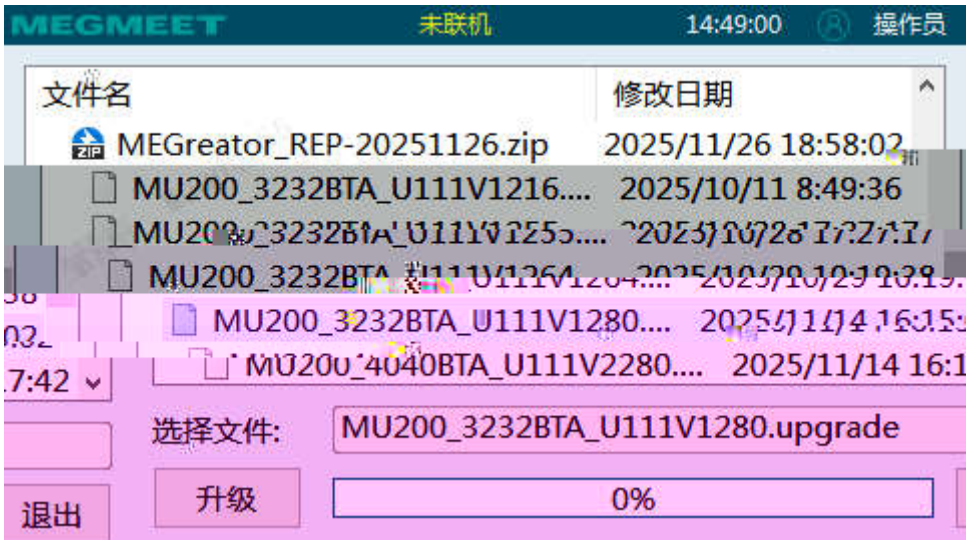

14

3.6

IP

IP PLC

PLC

15

: Megreator PLC 1 IP 192.168.1.X

PLC IP

3.7

( )

MEGMEET
未联机
14:28:14
操作员
系统操作
系统时间设置
语言切换
中文
日期
2025
触摸屏校准
时间
14
26
24
设定
退出

16

:

PLC PLC

3.8

序号
运行记录
时间
1
启动操作终端!!!
2025-12-02 10:3...
2
退出操作终端!!!
2025-12-02 10:2...
2025-12-02 10:0...
4
退出操作终端!!!
2025-11-27 20:3...
5
启动操作终端!!!
2025-11-27 19:2...
清空

17

100 100

3.9

PLC

PLC

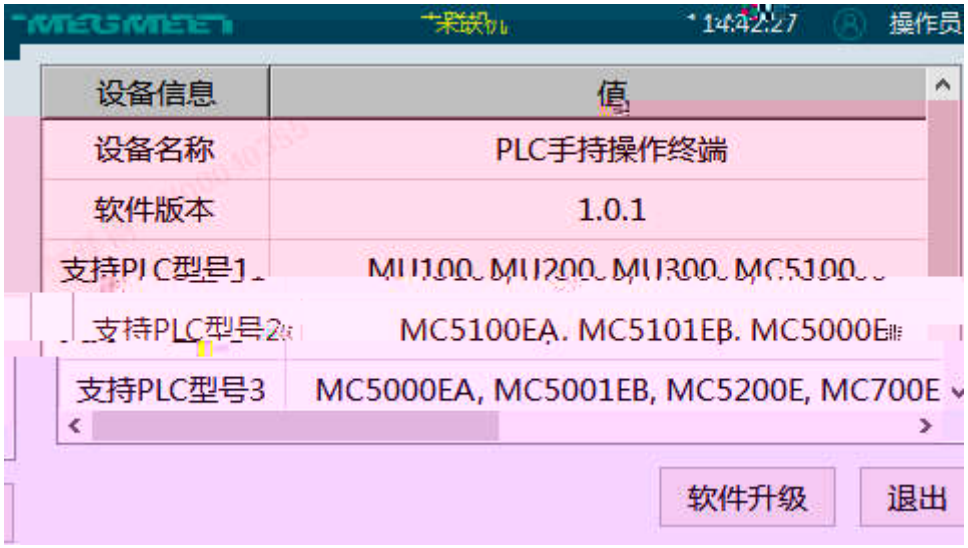

18

, U

(.tar)

3.10

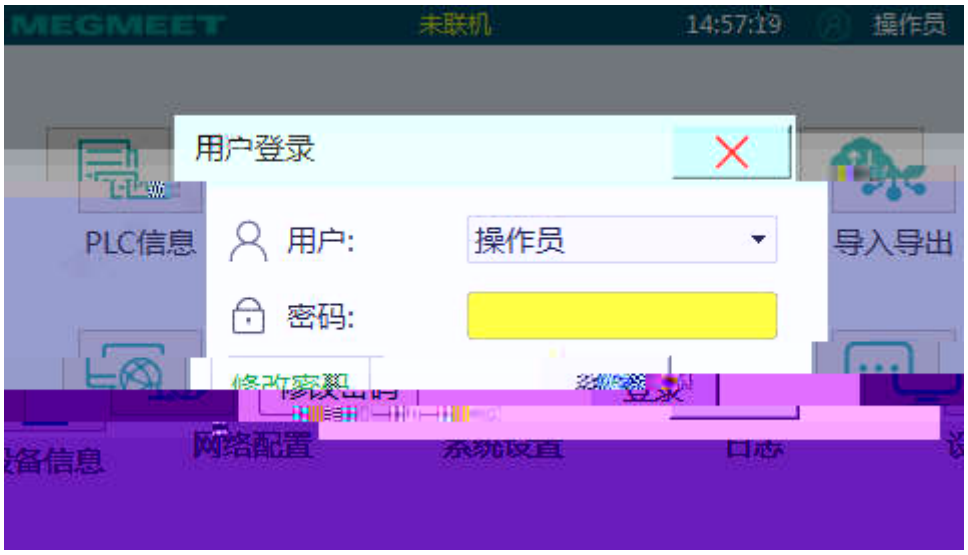
MEGMEET
未联机
14:57:19
操作员
用户登录
PLC信息
用户:
操作员
导入导出
密码:
网络配置
系统设置
日志

19

MEGMEET
未联机
15:02:14
操作员
修改密码
PLC信息
旧密码:
导入导出
新密码:
确认修改
网络配置
系统设置
日志
设备信息

20